
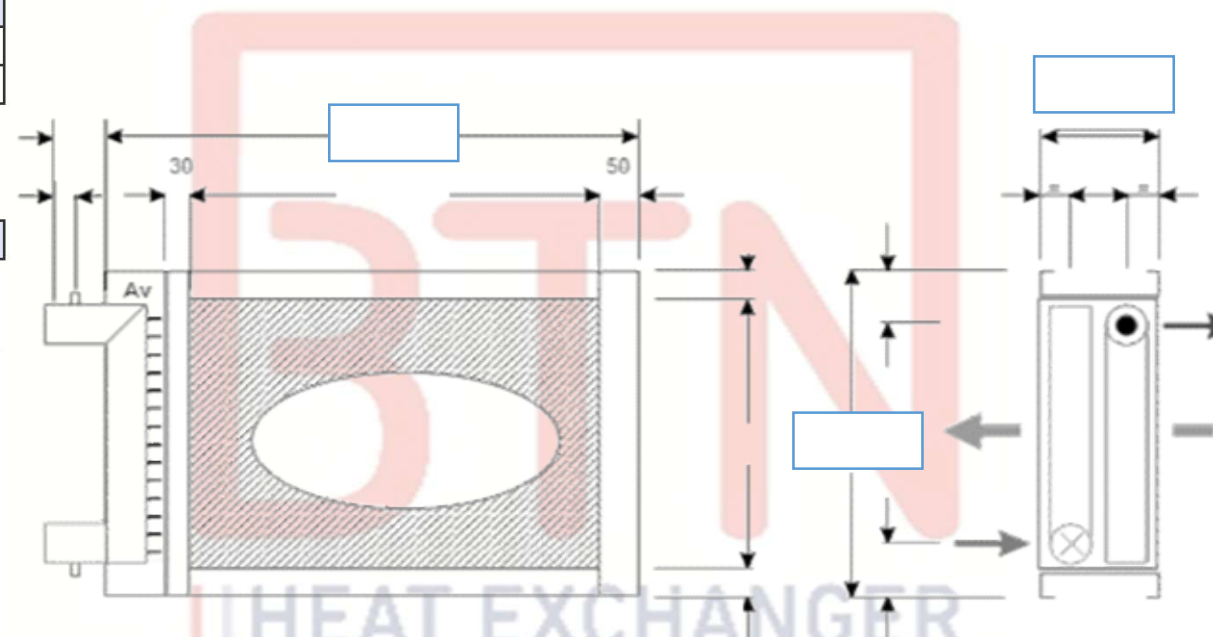


Anfrage

Kunde	Referezn	Datum

	Materialen	Dicke
Rohre		
Lamellen		
Rahmen		
Sammler		

Luftrichtung

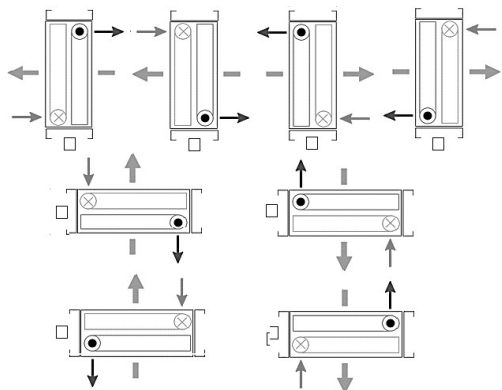

Anmerkungen

Anschlüsse	☐ Gerade ☐ 90° gegen Luftrichtung abgewinkelt ☐ 90° in Luftrichtung abgewinkelt	☐ Nach unten ☐ Nach oben
------------	--	---

Betrieb	
☐ Heizer	
☐ Kühler	
Lamellenabstand	
	mm
Durchmesser	
DN	
Rohre auf der Höhe	
Kreisläufe	
Rohrreihen	
Verbindung	
☐ Außengewinde	
☐ Glatt	
☐ Flansche:	
☐ Gewindeflansche	
☐ Losflansche	
Blech (e)	
☐ Lufteintritt	
☐ Luftaustritt	
Entleerung+Entlüftung	
☐ Ja	
☐ Nein	